
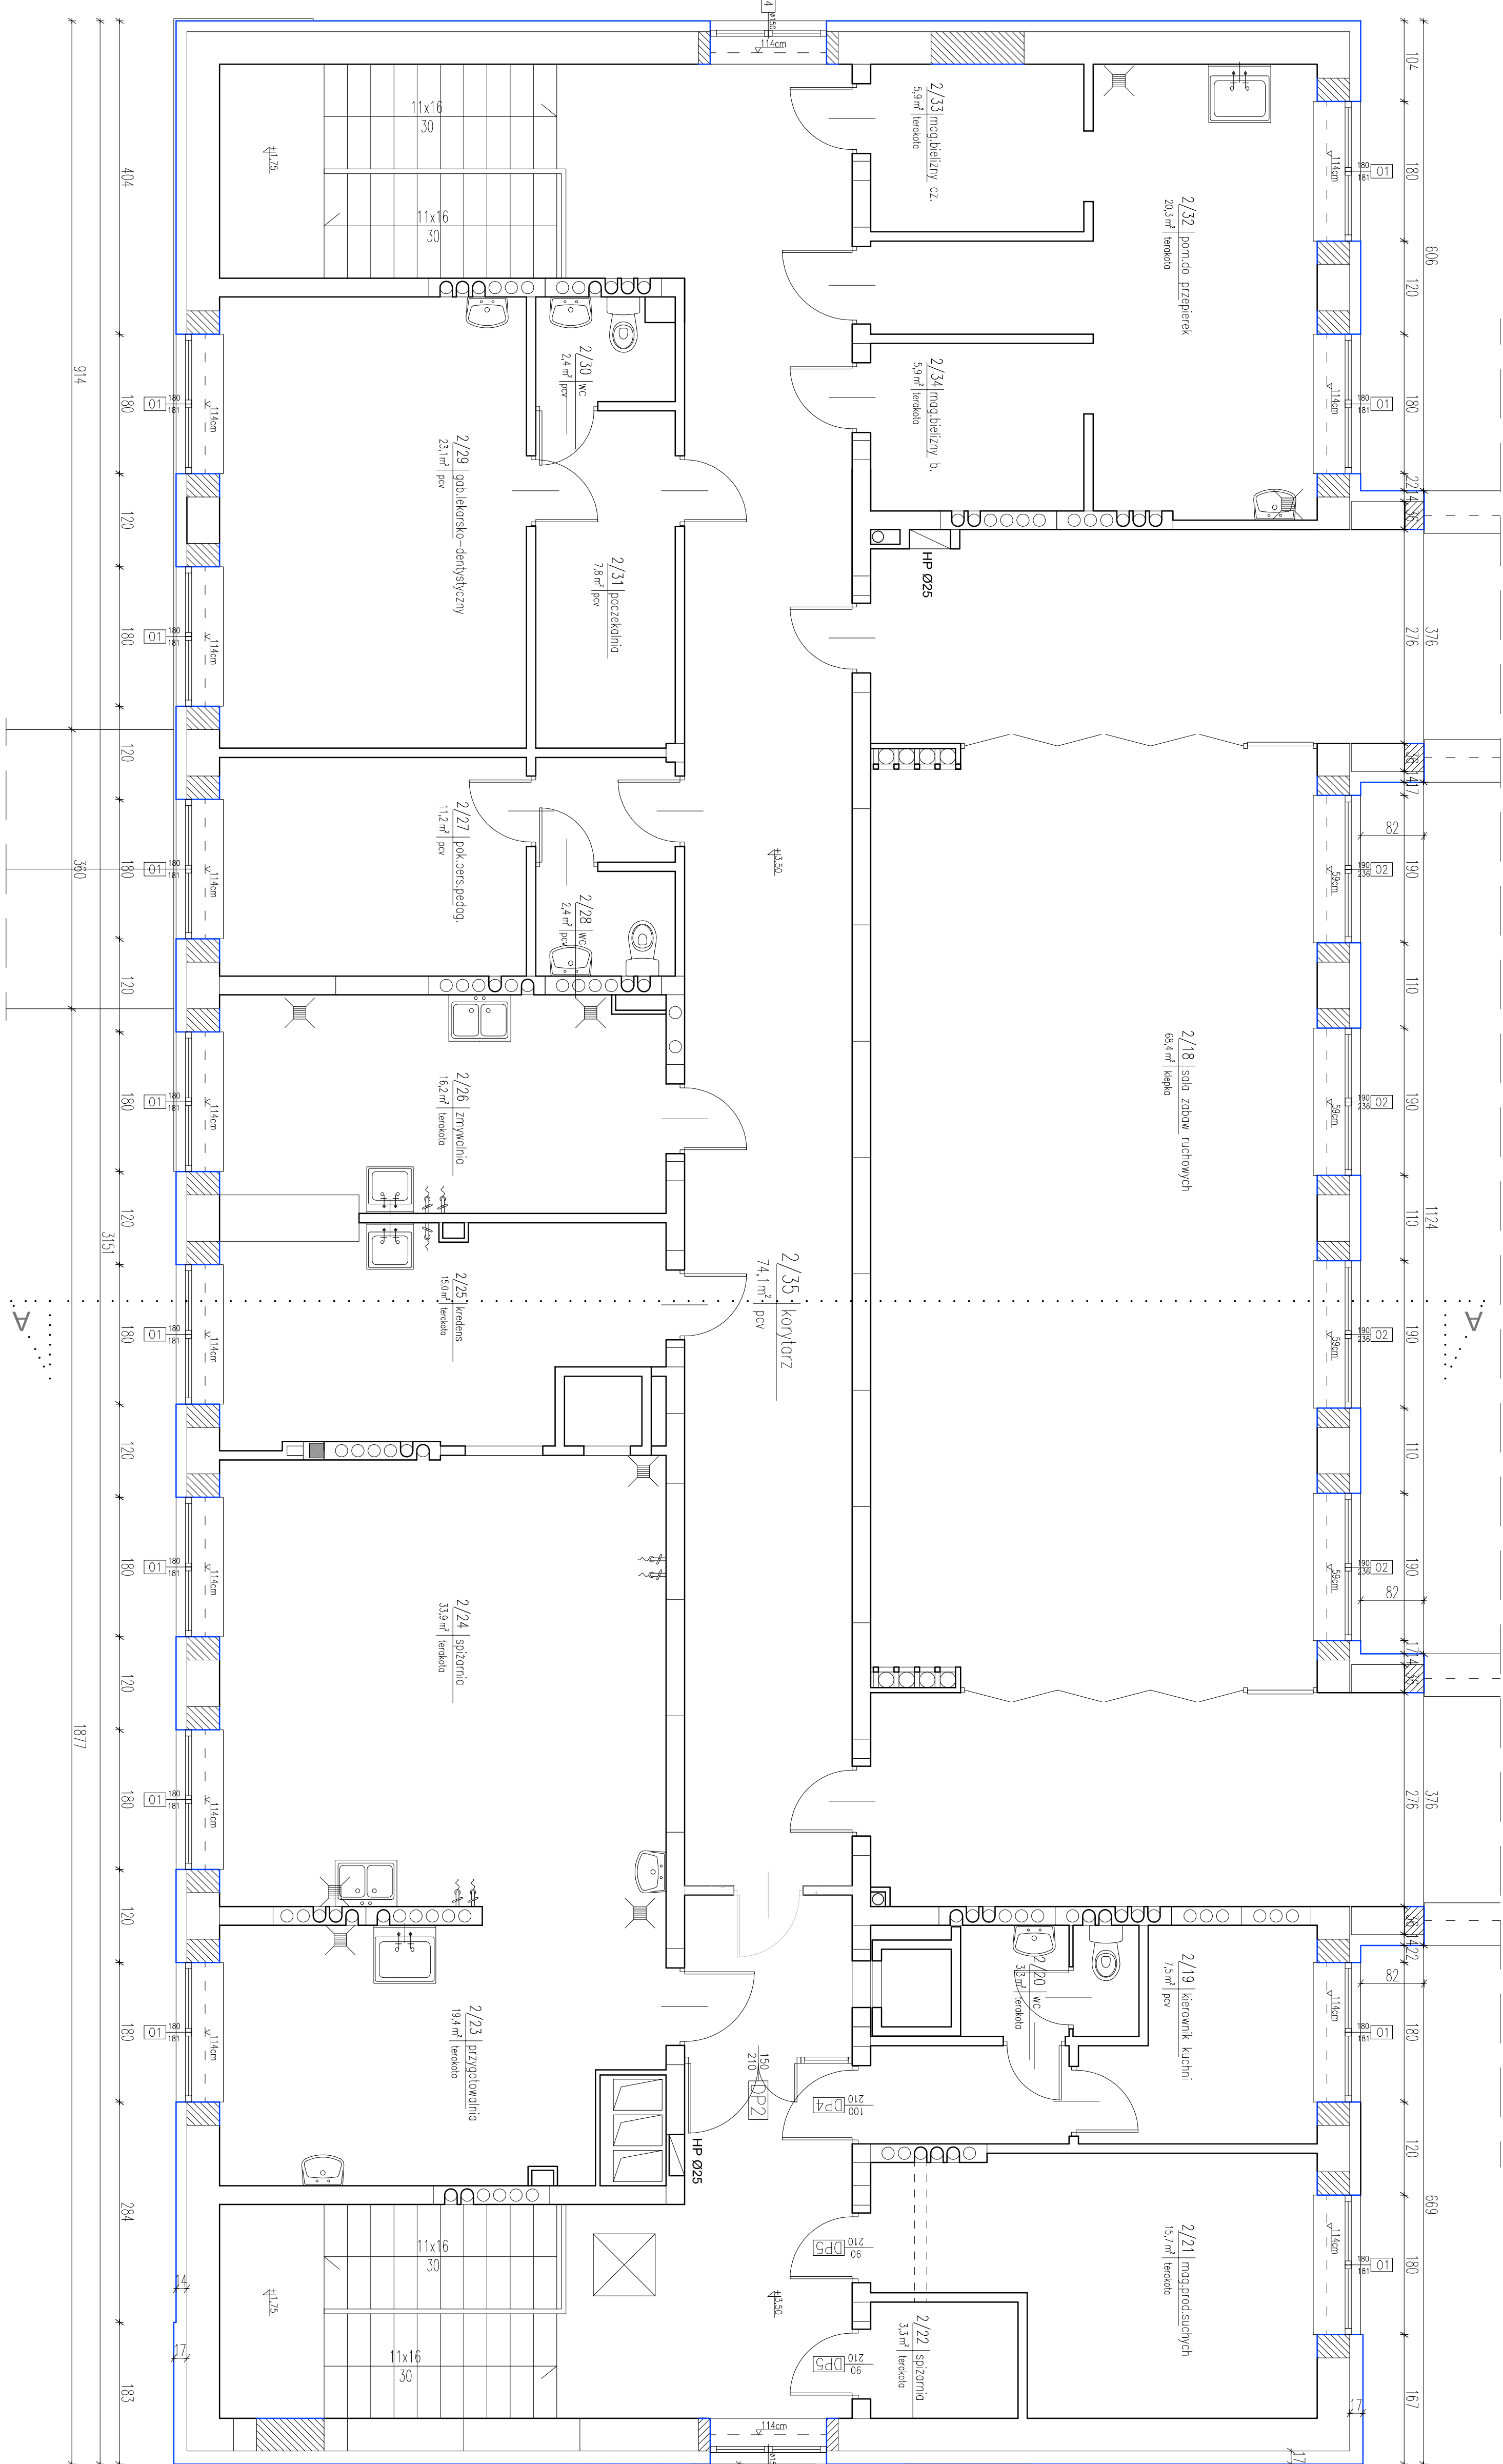


SCHEMAT

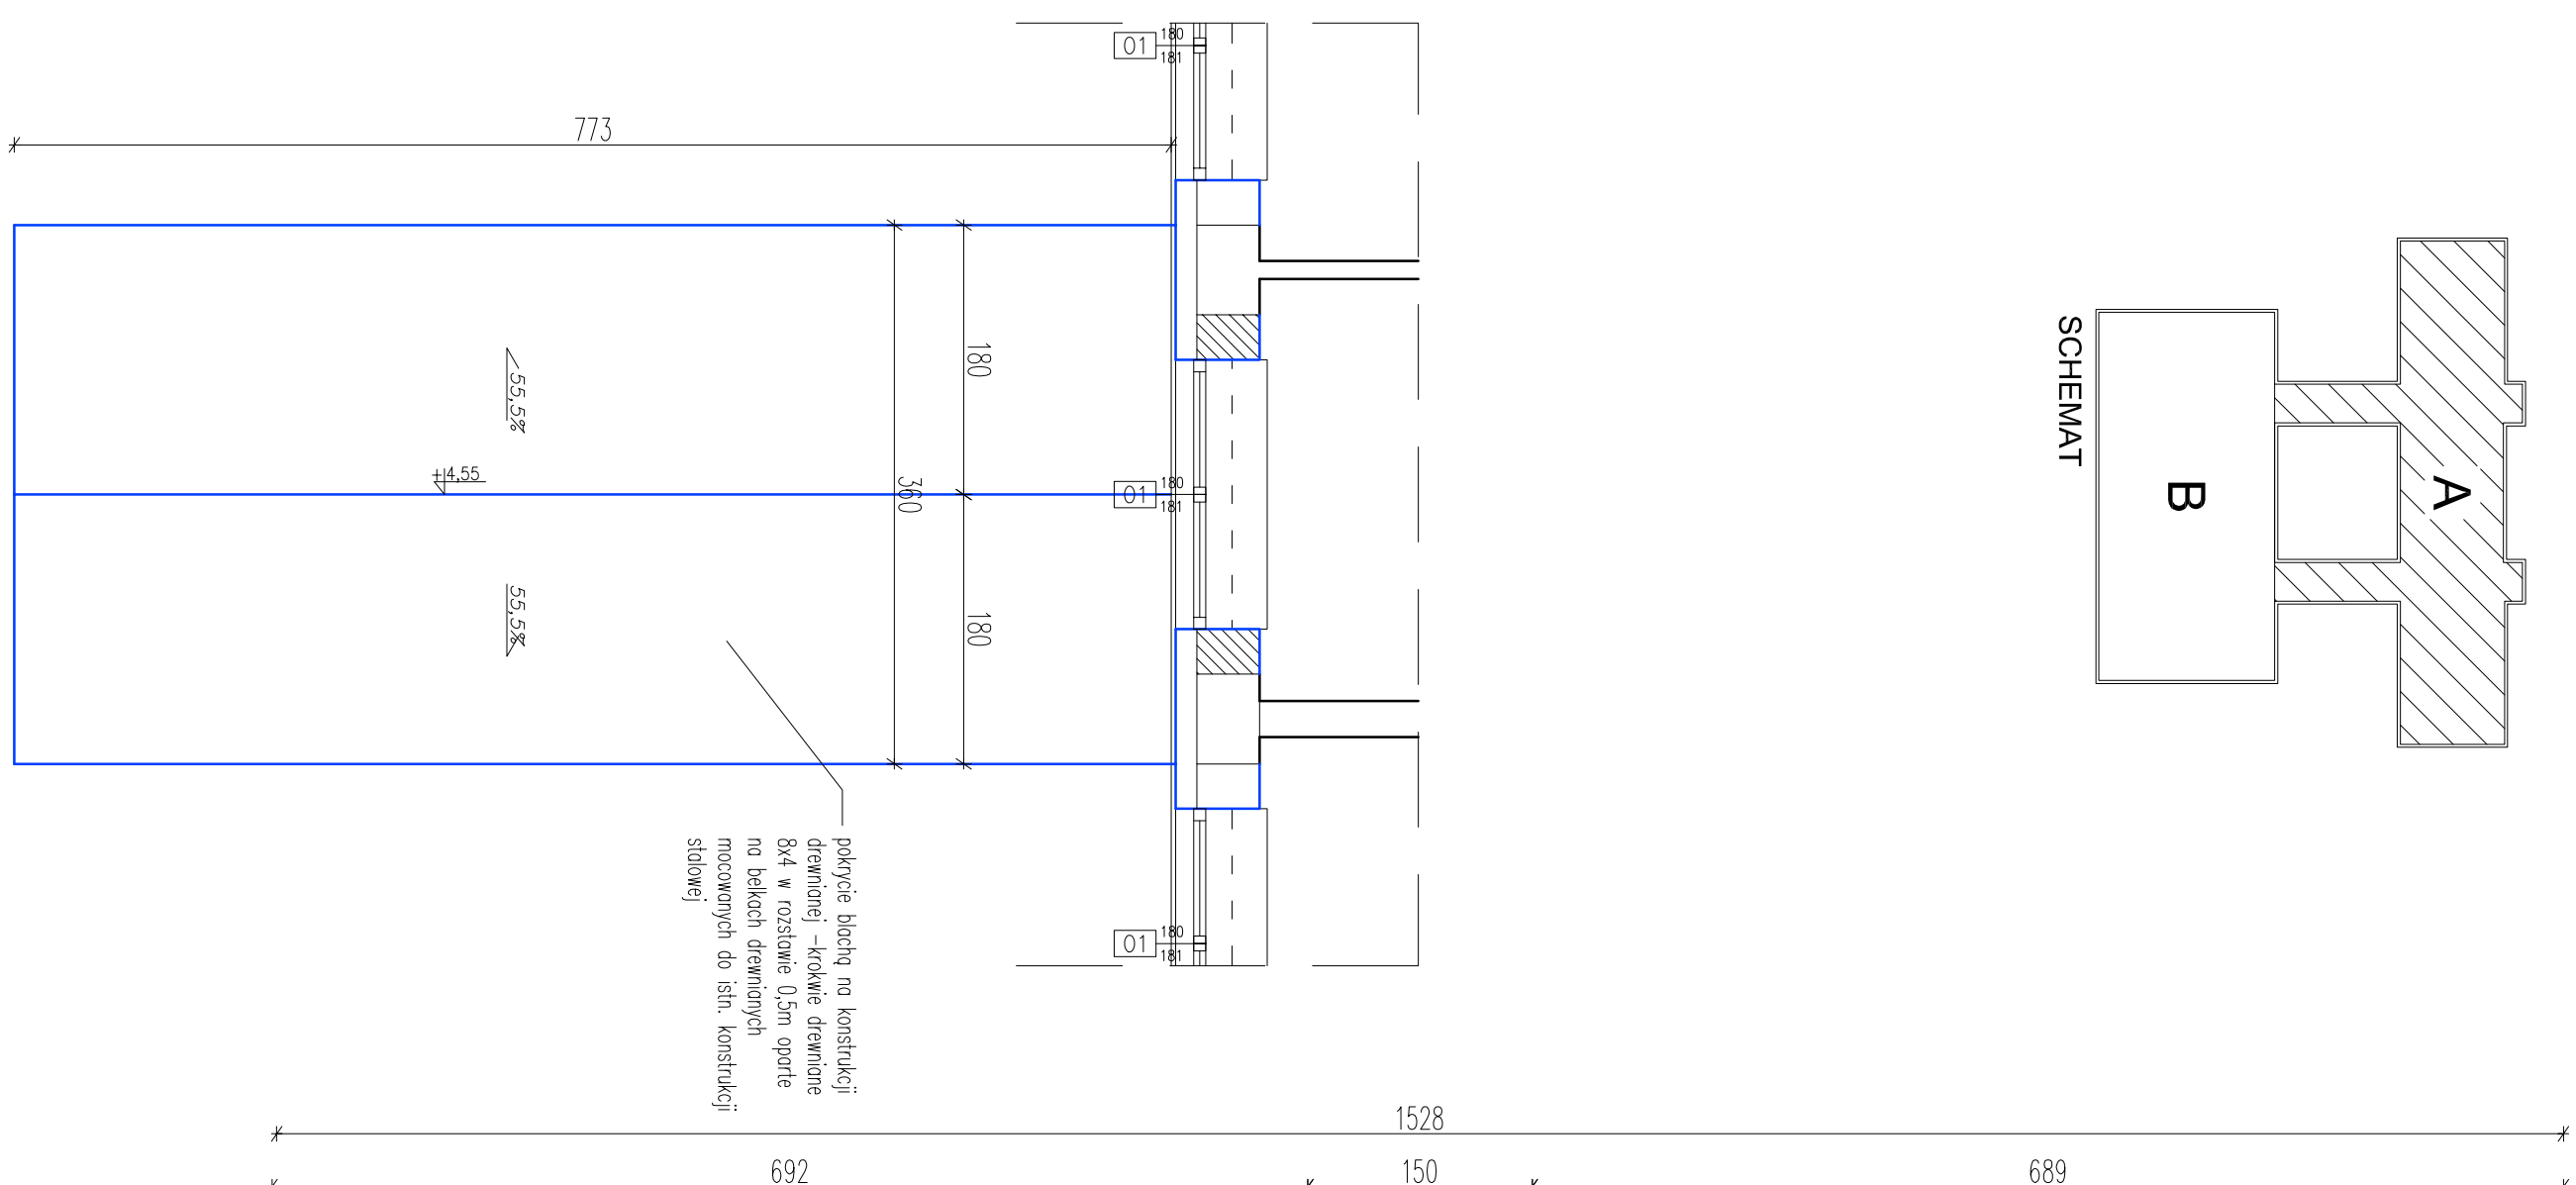

zadaszenie z profili aluminiowych typu
Hormann 705

Hormann 705

UWAGI:

1. Elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
2. Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z projektem inst. elektrycznych.
3. Instalacje sanitarne wykonać zgodnie z projektem sanitarnym.
4. Warsztwy wykonawcze zgodnie z cz. opł.ową, cz. 6. Część graficzną należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
5. 7. Przed zamocowaniem nowych elementów należy wykonać sprawozdanie w naturze i dotyczy siłowni elektrycznej i drzewiny.

OZNACZENIA

- elementy istniejące
- elementy projektowane
- zamurowania

AUTOR	arch. Bogdan Świątkiewicz	BR/63/91	Załącznik P.E.	13	A+1
	OPRACOWAŁ arch. A. Pankiewicz-Skocidło				
SPRAWDZIŁ arch. Agnieszka Trojan-Skocidło	BR/210/2	18.12.2001			
NZAWIAZANIA		1:5			

znut przyziemia - część B

POWIERZCHNIA WYKONSTANOWIENIA PRACOWNIA AUTORSKICH KOSZTÓW PRACY 13,37% (0,02 m²)
 POWIERZCHNIA WYKONSTANOWIENIA PRACOWNIA AUTORSKICH KOSZTÓW PRACY 13,37% (0,02 m²)