


ZKTL+SO

LEGENDA  
1 - PRACA AUTOMATYCZNA  
2 - PRACA RĘCZNA

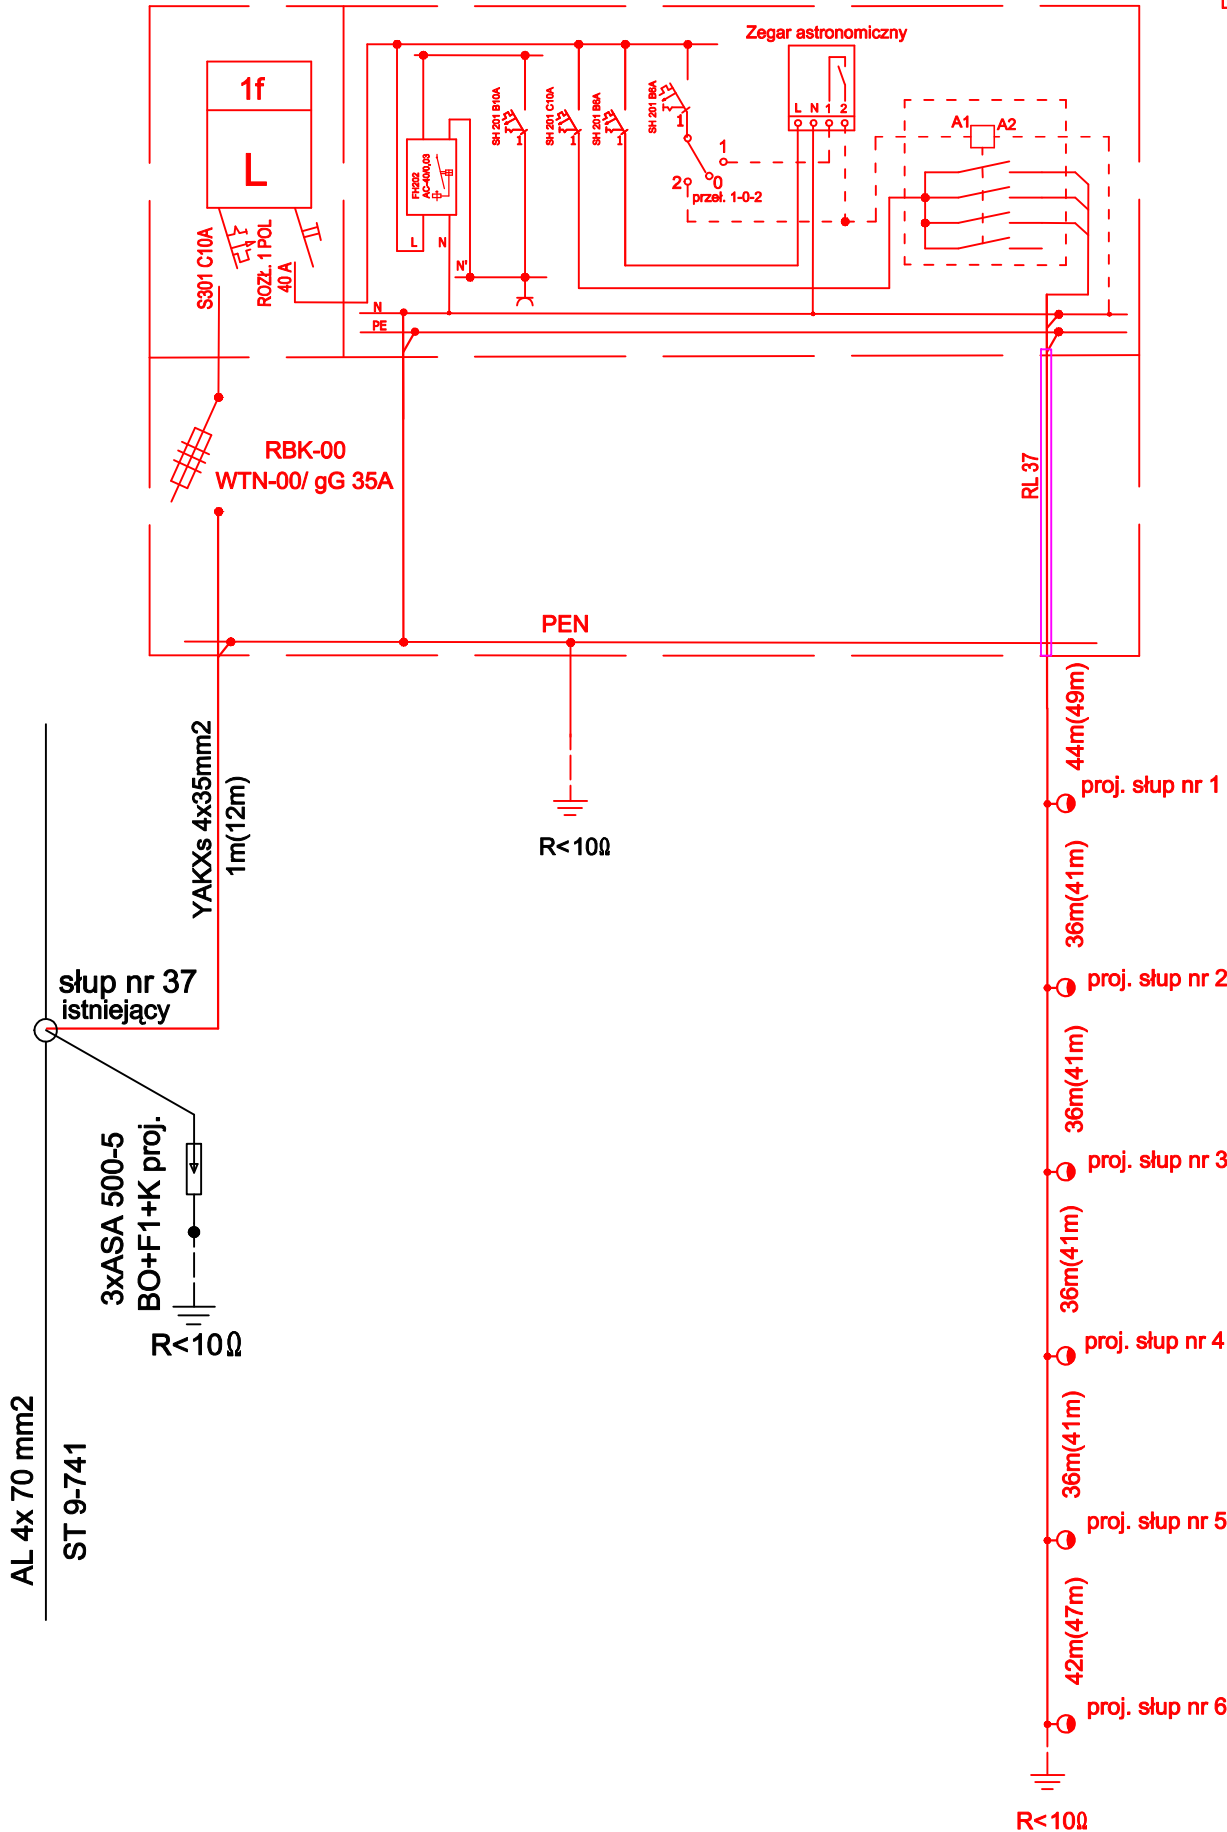

YKY 5x16mm2 dł. 230 (262)m

Do zacisku PE w projektowanych słupach podłączyć przewód ochronny PE projektowanej linii

Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 18-200 Wysokie Mazowieckie			
Obiekt: Schemat zasilania oświetlenia ulicznego			Branża: elektryczna
Lokalizacja: Wysokie Mazowieckie ul. Cz. Miłosza, dz. nr 456/24, 456/7, 456/6			Rys. nr: 2
Projektant: Michał Kuczyński			Skala:
XI. 2009	Współpraca: Erwin Niewiarowski		
Data:		Imię i nazwisko:	Podpis: