

YDYzo 5x10 + LYzo 25


zasilanie z RG budynku

LYzo 25 z GSU do RACK

Moc zainstalowana
Moc szczytowa
Prąd znamionowy
Sieć:

Pi=15.9 kW
Ps=12.5 kW
In=19 A
TN-S

Gniazda wtykowe i wypusty			kW
Prostownik projektora 1	1		3.0
Projektor 1	1		1.5
Prostownik projektora 2	1		3.0
Projektor 2	1		1.5
Szafa RACK	1		3.0
Napęd kurtyny	1		0.8
Napęd ekranu	1		0.8
Gniazda przewijarki, projektora video		5	1.5
Gniazda do lampek		3	0.6
Wentylatory kanałowe		2	0.2
Rezerwa			

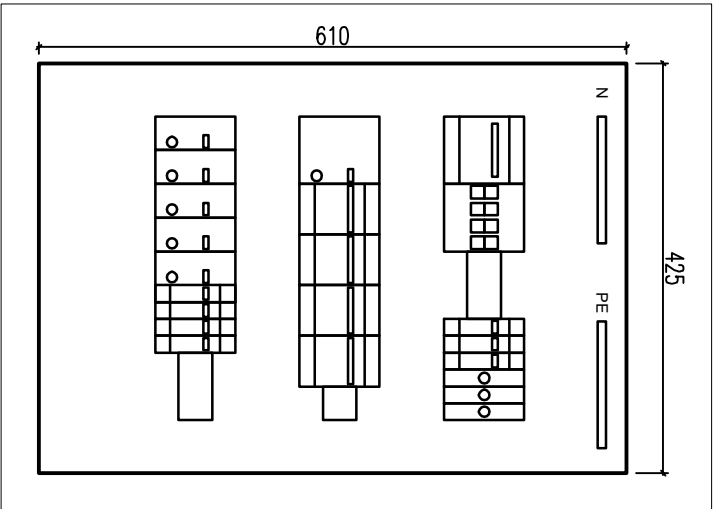

Uwagi:

Rozdzielnica natynkowe 3x18mod
Drzwi transparentne.
Wypożyczenie do zabudowy szeregowej.
Wyprowadzenia obwodów z kanału DLP od dołu
poprzez listwę zaciskową.
Klasa ochrony: IP40.
Stopień ochrony: IP40.
Wytrzymałość zwarcia aparatów: 6kA.
Wymiary zewn.: h=610mm, b=425mm, t=150mm.
Standard wykonania: Ekinox TX

ROZPOWIESZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, UMIESZCZANIE
W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZESYŁANIE, W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKACJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
NA MOCY ART.16,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH PODKREWNYCH.
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELLEKTUALNĄ
PROJEKTANTÓW I FIRMY "INVEK".

RYSUNEK:
SCHEMAT I WIDOK TABLICZY
ZASILAJĄCEJ TK

PROJEKT:
BUDOWLANO-WYKONAWCZY KINOTECHNIKA

OBIEKT:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
WYSOKIE MAZOWIECKI, UL. LUDOWA 19
działka nr 1510/2

INWESTOR:
BURMISTRZ GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE
18-200 WYSOKIE MAZ, UL. LUDOWA 19

PROJEKT:
Płaszynski-Rubin Architektów s.c.
ul. DR I. Białowzy 9, 15-437 Białystok
INVEX Zbigniew Wojcieszek
ul.Internetowa 36, 03-290 Warszawa

PROJEKTOWAŁ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Mariusz Bogński	Bt/6/01	M. Bogiński
mgr inż. Ireneusz Lewczuk		

DATA:	FAZA:	SKALA:	NR RYS.
08.2007	PB-W	-	7