


SCHEMAT WĘZŁA

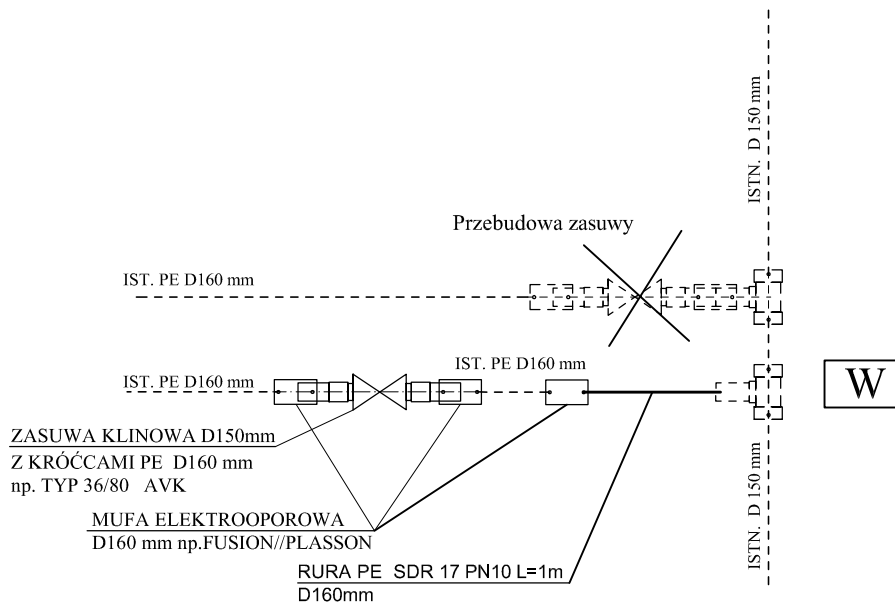

UWAGA:

PO ODKOPANIU NALEŻY POTWIERDZIĆ ZGODNOŚĆ ISTNIEJĄCEGO MATERIAŁU SIECI WODOCIĄGOWEJ W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z PRZYJĘTYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NALEŻY DOSTOSOWAĆ POŁĄCZENIA W POROZUMIENIU Z GESTOREM SIECI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokomi@gmail.com biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09	
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:	
1:100	SCHEMAT WĘZŁA	4	
OBIEKT:	BUDOWA DROGI 078 KD (UL.PODLASKA) W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		DATA: 18.03.2019
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	
SANITARNA	Marek Baranowski Bz/103/76, Bz-20/975. w spec. instal.-inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych mgr inż. Marta Walczyńska PDL/0142/POOS/13 w spec. instal.-inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych		