


# RZUT DACHU

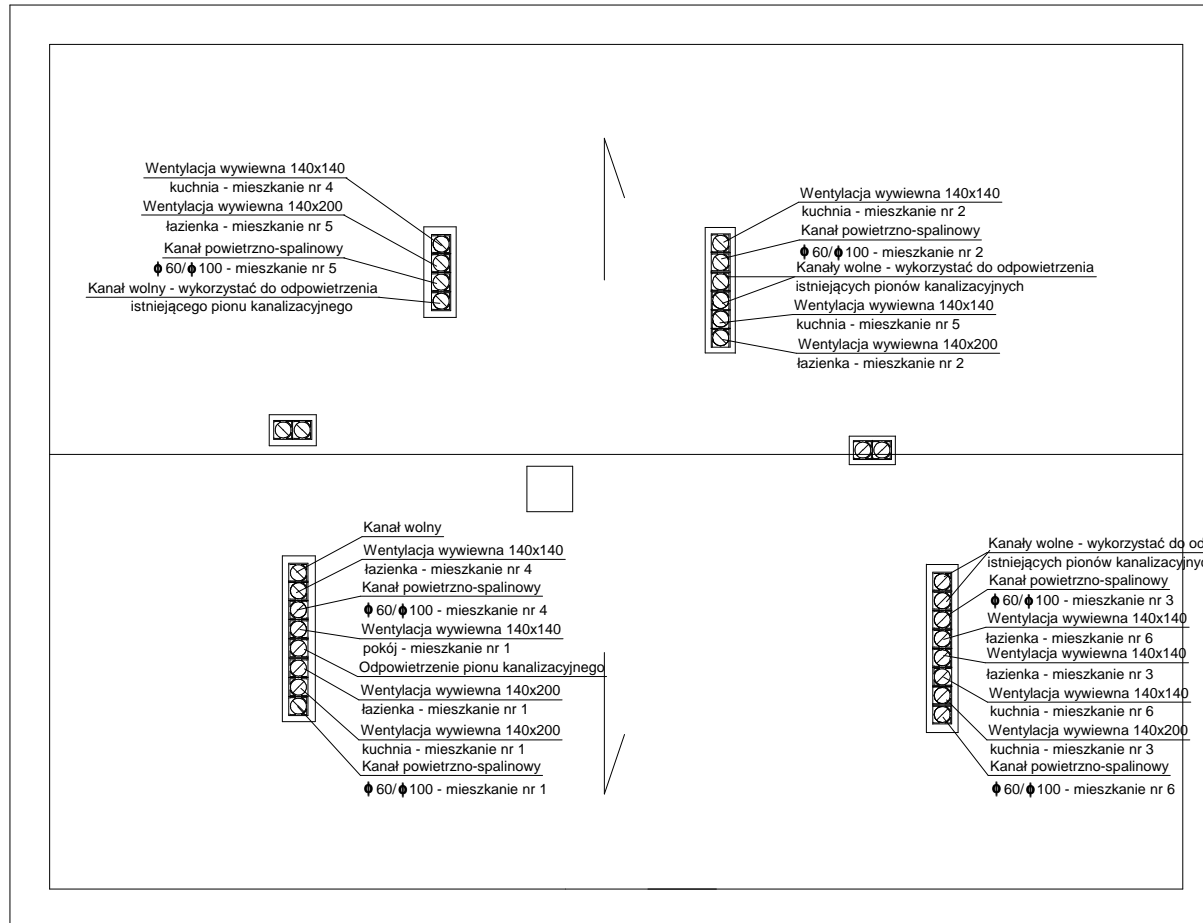

**UWAGA:**

- \* Kanały wentylacji grawitacyjnej należy zakończyć wywietrznikiem dachowym
- \* Piony kanalizacji sanitarnej należy zakończyć rurą wywiewną DN 160

<b>NAZWA OBIEKTU</b> Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Białoostockiej 23, nr dz. 1044 w Wysokim Mazowiecku		<b>DATA</b> 29.09.2017	
<b>NAZWA PROJEKTU</b> PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ			
<b>NAZWA RYSUNKU</b> RZUT DACHU		<b>NR RYS.</b> 4	<b>SKALA</b> 1:100
<b>Branża sanitarna</b>	<b>Imię i nazwisko</b> mgr inż. Grażyna Sykała	<b>Uprawnienia</b> Bł/24/87 Bł/283/89	<b>Podpis</b>
<b>Projektant</b>	(Blank space for signature)		

**PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI**  
 DZ. U. nr 24 z 23 lutego 1994 r. poz. 83  
 wszelkie zmiany, powielanie, wykorzystywanie bez zgody autora zabronione